

IGK.271.2.14.2016

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn.

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Księżynie-Kolonii


Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez uzupełnienie jej treści o załącznik, zawierający rysunek pn. *Zabezpieczenie przed wyporem wodnym kanałów z tworzyw sztucznych.*

WÓJF
mgr Krzysztof Wójcik

Załączniki:

- rysunek pn. *Zabezpieczenie przed wyporem wodnym kanałów z tworzyw sztucznych*

Widok na dociążoną rurę DN200 PCV lite SN8 w przekroju poprzecznym wykopu

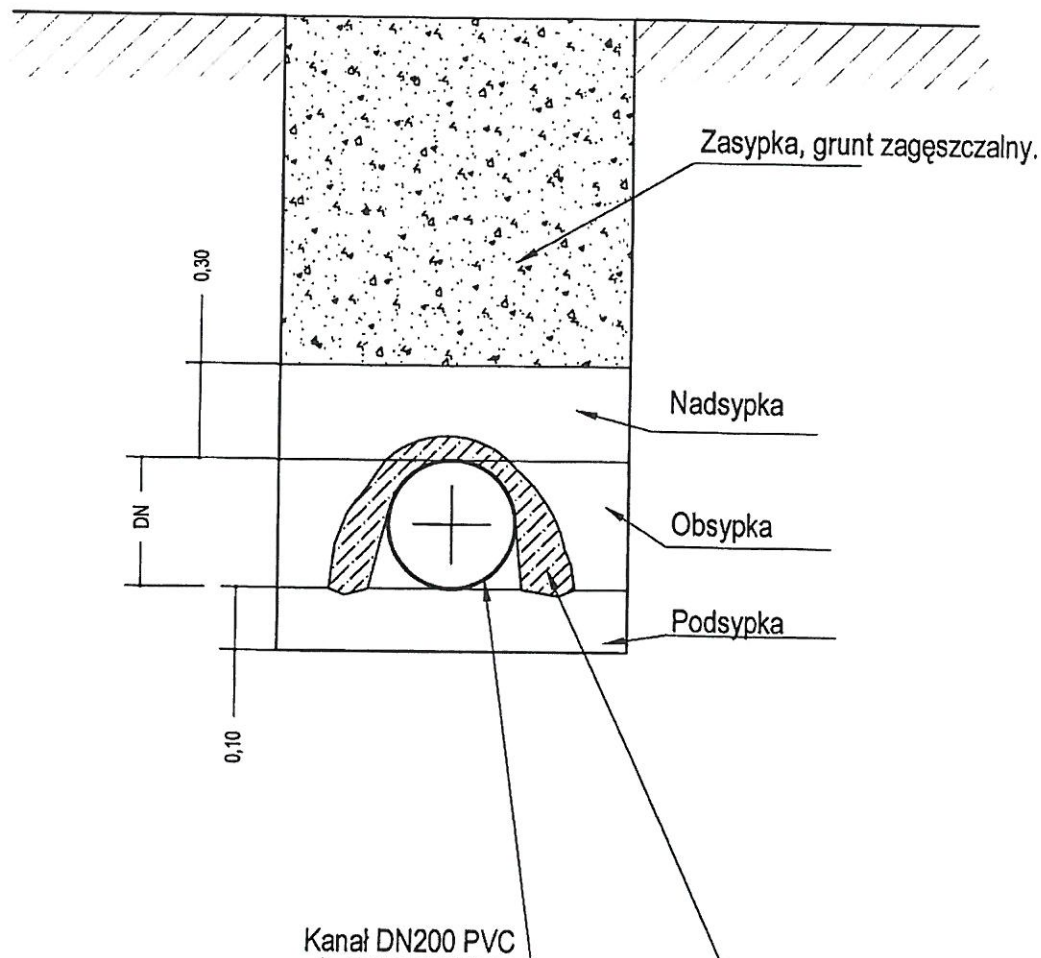

Worek z tkaniny poliestrowej wypełniony suchą zaprawą cementowo-piaskową do uzyskania betonu marki B7. Objętość zaprawy betonowej (cementowo-piaskowa) w worku min. 23 dm³. Rozstaw dociążników ~ 3,0 m.

Masa dociążenia: dla DN200 m = 20 kg / m rury DN200 PCV.

Przedmiot rysunku	Zabezpieczenie przed wyporem wodnym kanałów z tworzyw sztucznych.		
Adres inwestycji	Księżyno Kolonia, gm. Juchnowiec Kościelny		
Opracował	mgr inż. Jacek Banaszewski w specjalności: sieci i systemy sanitarne		
Autor projektu	JÓZEF BANASZEWSKI inż. inżynierii środowiska w specjalności: urządzenia ciepłotne, zdrowotne i ochrony powietrza. Upr.bud.nr BŁ/82/78; BŁ/189/89 w zakresie sieci i instalacji sanitarnych i gazowych.		
Skala b.sk.	Nr arkusza 1/1	Data wykonania 2016-06-16	Strona